

ОКПД2 28.99.39.190

Группа Ж24

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СВОК»

Алексеев А.А.

2018 г.




КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Технические условия

ТУ 28.99.39-001-45687431-2018

Введены впервые

Дата введения "23" мая 2018 г.

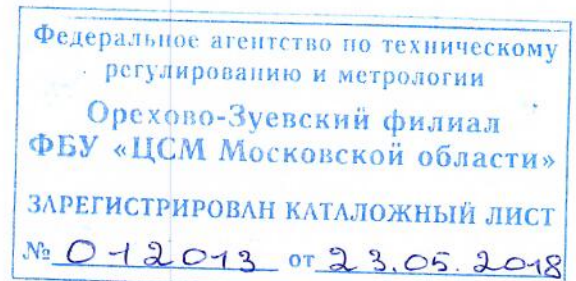

Московская обл.,  
г. Чехов  
2018 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	145	Группа КГС (ОКС)	02	Ж24	Регистрационный номер	03	012013
Код ОКП/ОКПД2			11   28.99.39.190					
Наименование и обозначение продукции			12   <b>КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>					
Обозначение государственного стандарта			13					
Обозначение нормативного или технического документа			14   <b>ТУ 28.99.39-001-45687431-2018</b>					
Наименование нормативного или технического документа			15   <b>КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>					
<b>Технические условия</b>								
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код			16   45687431					
Наименование предприятия-изготовителя			17   <b>ООО «СВОК»</b>					
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)			18   142301			Московская область		
г. Чехов, ул. Литейная, вл.12								
Телефон		19   +7 (499) 642 55 45		Телефакс		20		
Другие средства связи		21   info@svok.com						
Наименование держателя Подлинника			23					
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)			24   142301			Московская область		
г. Чехов, ул. Литейная, вл.12								
Дата начала выпуска Продукции			25					
Дата введения в действие нормативного или технического документа			26					
Обязательность сертификации			27					



Клапаны противопожарные взрывозащищенные систем вентиляции зданий и сооружений (далее – клапаны). Клапаны выпускаются следующих типов: FKS-1(60), FKS-1(90), FKS-1м(60), FKS-1м(90), FKS-2(120), FKS-2м(120).

Клапаны могут применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового клапана с нормально закрытой заслонкой (НЗ).

Нормально открытый (НО) (огнезадерживающий) клапан предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения.

Нормально закрытый (НЗ) клапан (в том числе дымовой) используется в системах противодымной вентиляции. Клапан может устанавливаться в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торце и на отводах воздуховодов.

Пределы огнестойкости:

FKS-1м(60), FKS-1(60) - 1 час:

- в режиме НО (нормально открытого) клапана EI60;
- в режиме НЗ (нормально закрытого) E90.

FKS-1м(90), FKS-1(90) - 1,5 часа:

- в режиме НО (нормально открытого) клапана EI90;
- в режиме НЗ (нормально закрытого) E120.

FKS-2(120), FKS-2м(120) - 2 часа:

- в режиме НО (нормально открытого) клапана EI120;
- в режиме НЗ (нормально закрытого) EI120.

Гарантийный срок эксплуатации клапанов составляет 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но, не более 30 месяцев с даты продажи потребителю.

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии  
Орехово-Зуевский филиал  
ФБУ «ЦСМ Московской области»  
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ  
№ 012013 от 23.05.2018

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	А.А. Алексеев		22.05.2018	+7(499) 64255 45
Заполнил	05	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	23.05.2018	(4964) 12-04-17
Зарегистрировал	06	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	23.05.2018	(4964) 12-04-17
Ввел в каталог	07	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	23.05.2018	(4964) 12-04-17